


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

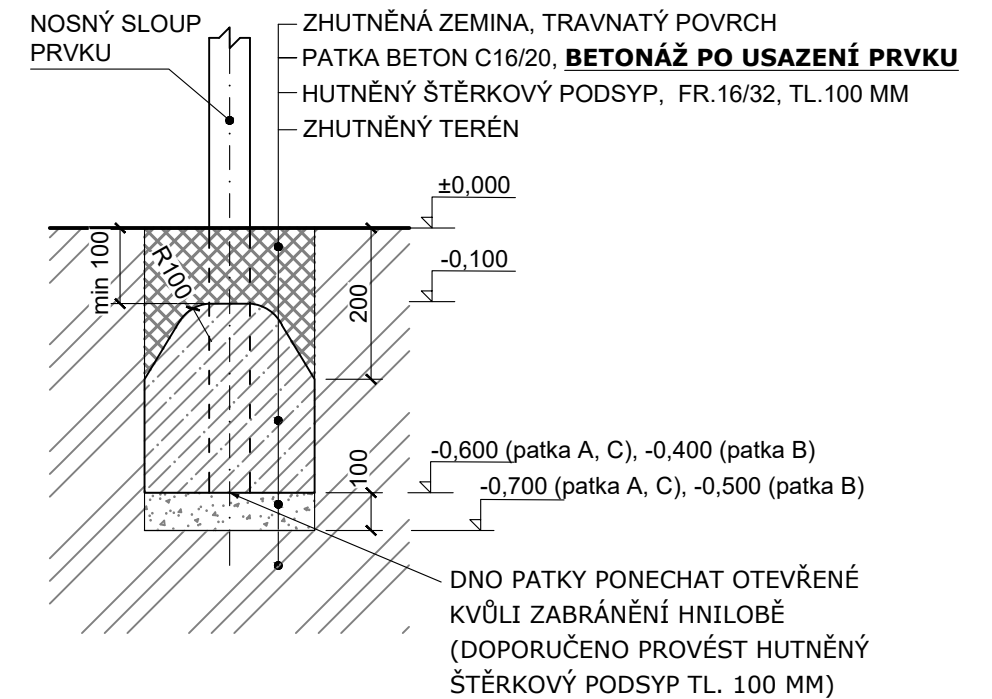

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - 450 x 900 mm, hloubka -0,7 m (1x)
- B - 400 x 400 mm, hloubka -0,5 m (2x)
- C - Ø 450 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- minimální prostor pro instalaci herní sestavy



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:20/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	30.05.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	AGILI 03 spodní stavba		Výška pádu	X,X m		
Číslo	AG-0012-00		Velikost dop. plochy	XX,X m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		