


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

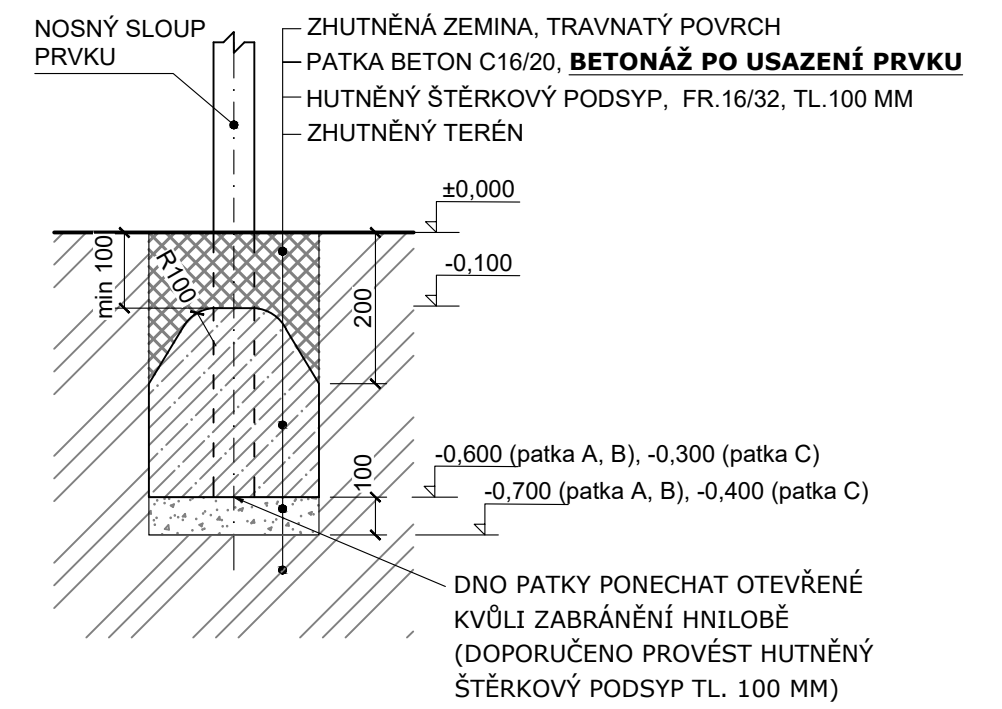

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
 A - Ø 450 mm, hloubka -0,7 m (7x)
 B - 450 x 750 mm, hloubka -0,5 m (1x)
 C - Ø 300 mm, hloubka -0,4 m (1x)

Objem betonu min. 0,8 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- minimální prostor pro instalaci herní sestavy

● vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:20/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	31.05.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	AGILI 09 spodní stavba			Výška pádu	X,X m	
Číslo	AG-0018-00			Velikost dop. plochy	XX,X m ²	
				Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK	