


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

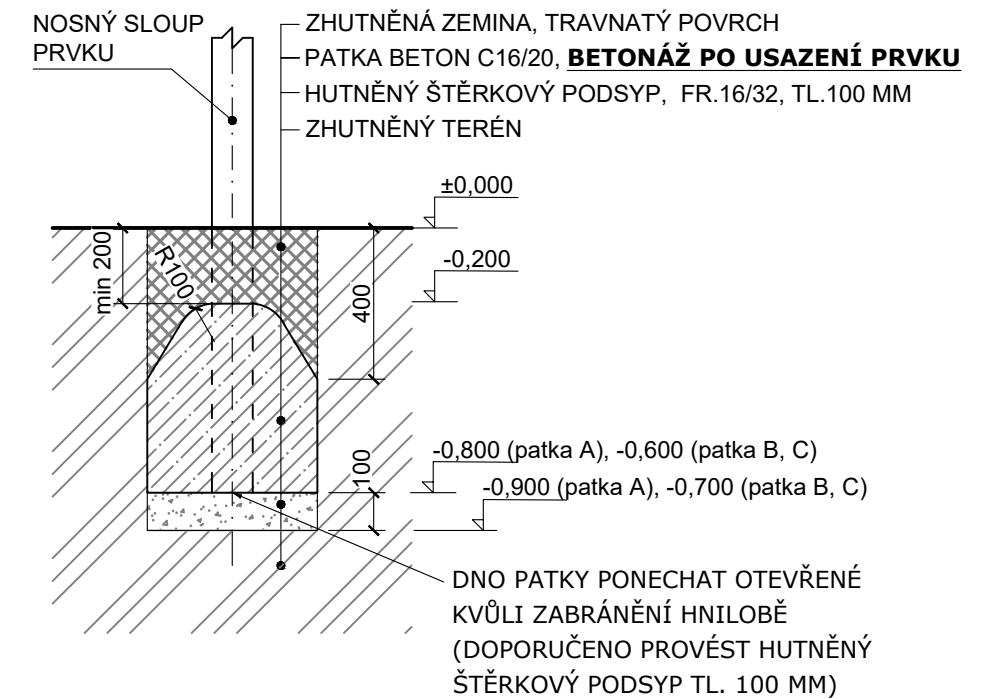

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,5 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

|   |                          |                              |                      |                     |            |     |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----|
|  | Formát                   | A3                           | Měřítko              | 140/1:20            | List/Počet | 1/1 |
|   | Datum                    | 27.04.2023                   |                      |                     |            |     |
|   | Vytvořila                | Ing. Helena Kratochvílová    |                      |                     |            |     |
|   | Kontakt                  | helena@hriste.cz 777 715 094 |                      |                     |            |     |
| Název   | CARA 01<br>spodní stavba |                              | Výška pádu           | 0,95 m              |            |     |
| Číslo   | WD-0111-00               |                              | Velikost dop. plochy | 28,5 m <sup>2</sup> |            |     |
|   |                          |                              | Povrch tlumící pád   | TRÁVNÍK             |            |     |