


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

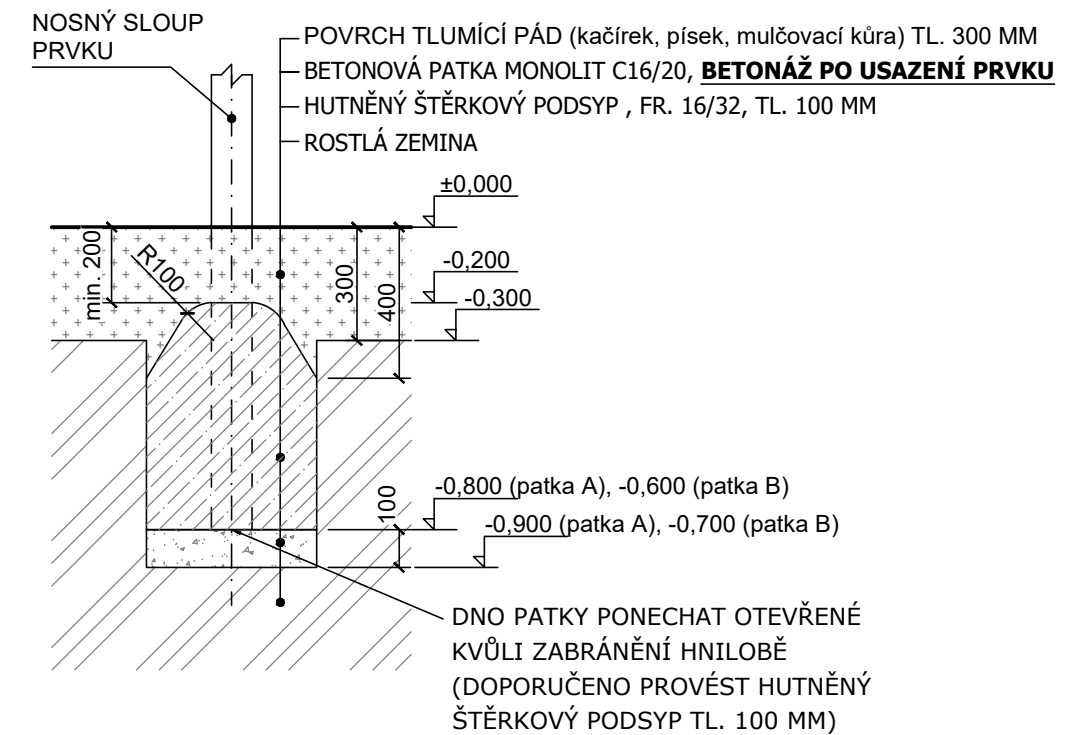

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - 400 x 500 mm, hloubka -0,9 m (8x)  
B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (3x)

Objem betonu min. 1,0 m<sup>3</sup>, beton C16/20.


### **BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!**

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

— hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2022				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	CENTI spodní stavba		Výška pádu	1,3 m		
Číslo	WD-0306-00		Velikost dop. plochy	48 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		