


### ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

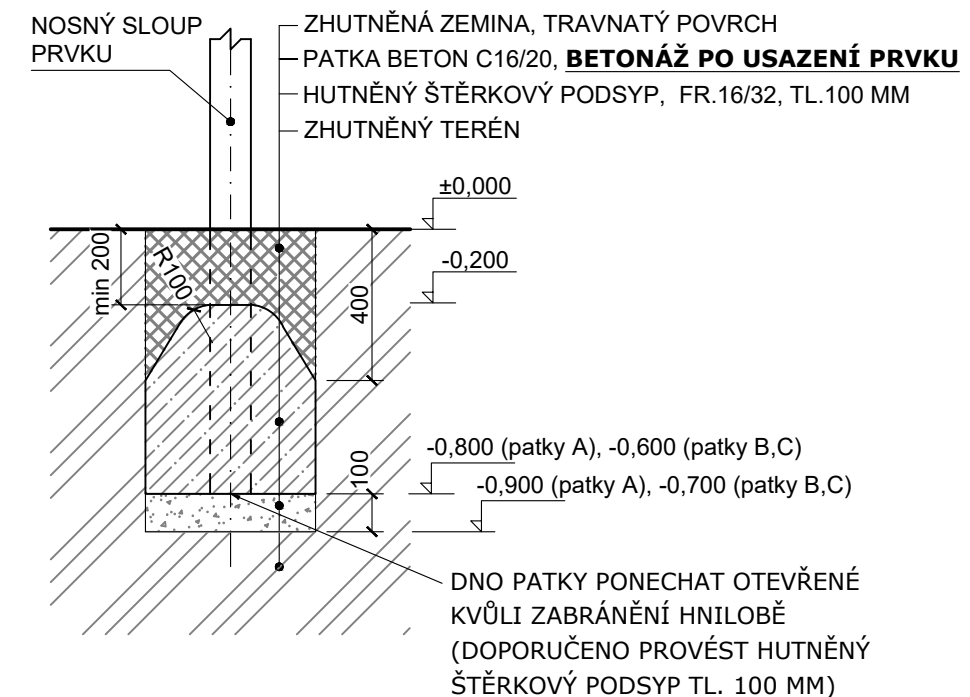

#### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY


- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (3x)
- B - 300 x 500 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,5 m<sup>3</sup>, beton C16/20.

#### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem - nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	HOSE 03 spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0122-02		Velikost dop. plochy	27 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		