


## ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

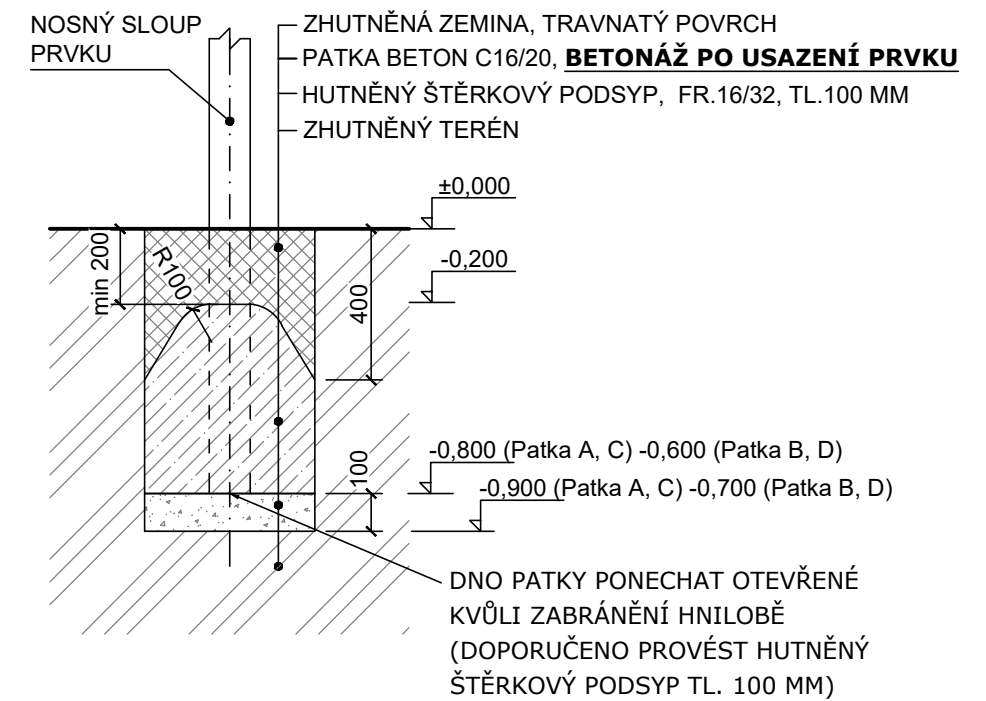

### VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (12x)
- B - Ø 300 mm, hloubka -0,7 m (6x)
- C - 400 x 600 mm, hloubka -0,9 m (2x)
- D - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 1,4 m<sup>3</sup>, beton C16/20.


### BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku  
**s nuceným pohybem - nesmí se protínat**  
s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na  $E_{def2}$  min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	12.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	LOKO MINI spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0807-00		Velikost dop. plochy	40 m <sup>2</sup>		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		