


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

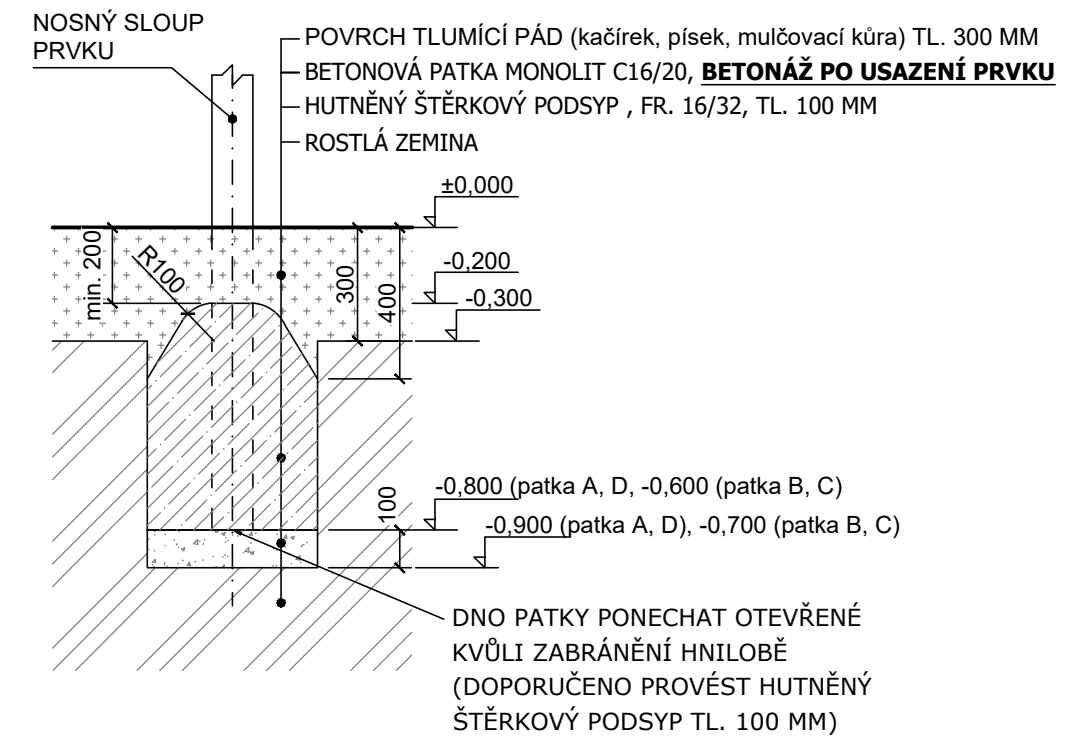

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hl.= -0,9 m, horní hrana -0,2 m (6x)
- B - Ø 300 mm, hl.= -0,7 m, horní hrana -0,2 m (3x)
- C - 750 x 300 mm, hl.= -0,7, horní hrana -0,2 m (1x)
- D - 1500 x 800 mm, hl.= -0,9 m, horní hrana -0,3 m (4x)

Objem betonu min. 3,0 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herního prvku
- - - hranice dopadové plochy herního prvku s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:50/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	LOKO spodní stavba		Výška pádu	1,3 m		
Číslo	WD-0801-00		Velikost dop. plochy	53,0 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		