


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, dřevitá štěpka) TL. 300 MM

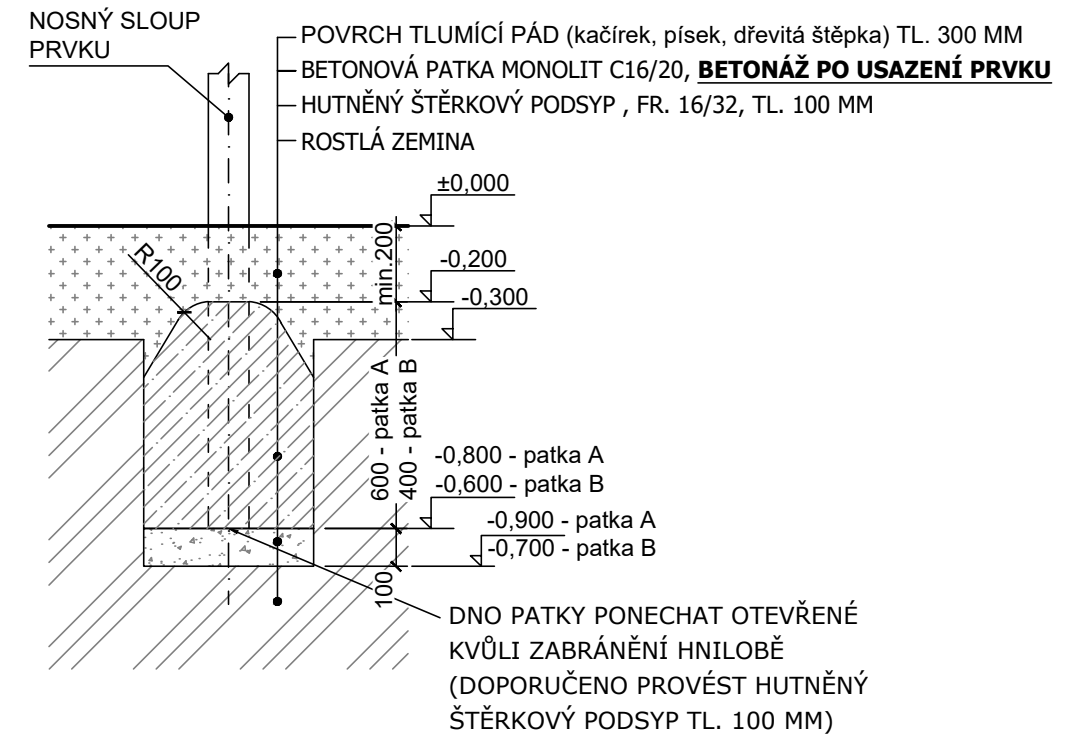

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

A - Ø 300 mm, hl. -0,9 m (3x)
B - Ø 300 mm, hl. -0,7 m (4x)

Objem betonu min. 0,20 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVÉST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

--- hranice dopadové plochy herního prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	27.04.2026				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	katerina@hriste.cz 797 971 007				
Název	MERK spodní stavba		Výška pádu	0,5 m		
Číslo	WD-0324-00		Velikost dop. plochy	17 m ²		
			Povrch tlumící pád	PÍSEK		