


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - SYPKÝ MATERIÁL (kačírek, písek, mulčovací kůra) TL. 300 MM

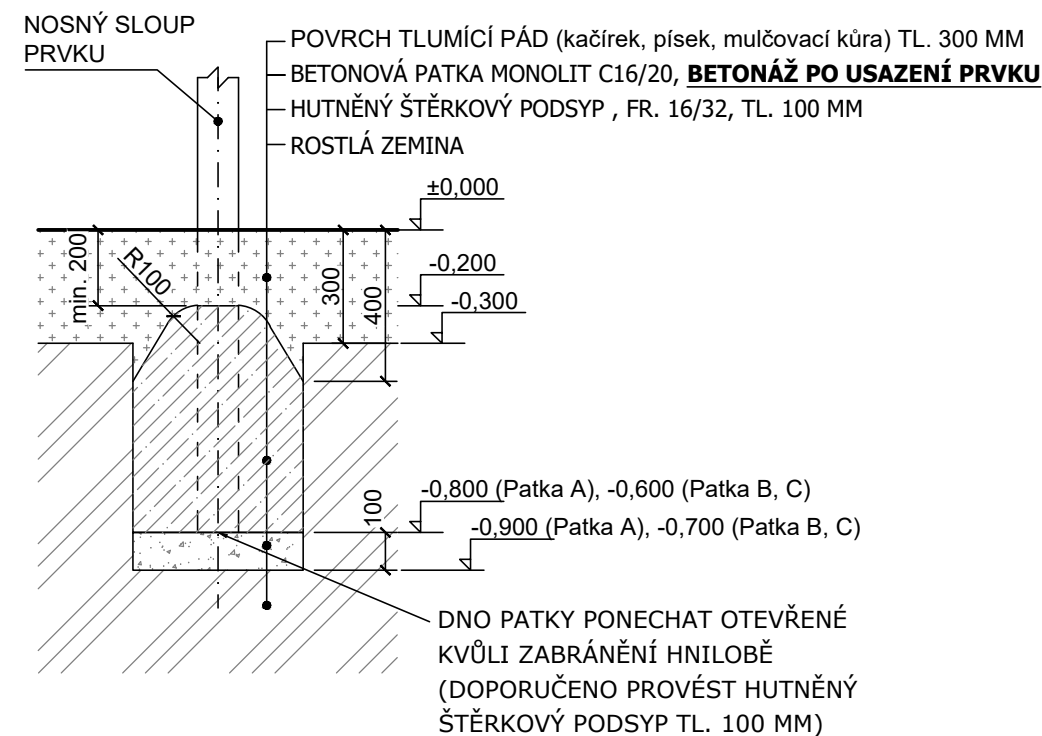

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m (2x)
- B - 300 x 500 mm, hloubka -0,7 m (2x)
- C - 300 x 750 mm, hloubka -0,7 m (1x)

Objem betonu min. 0,4 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- hranice dopadové plochy herní sestavy
- - - hranice dopadové plochy herního prvku
s nuceným pohybem - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku



Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:40/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	13.09.2023				
Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová					
Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094					
Název	SLED 1500 spodní stavba		Výška pádu	1,5 m		
Číslo	WD-0408-00		Velikost dop. plochy	22,5 m ²		
			Povrch tlumící pád	KAČÍREK/PÍSEK/MULČ		