


ŘEZ PATKOU A

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

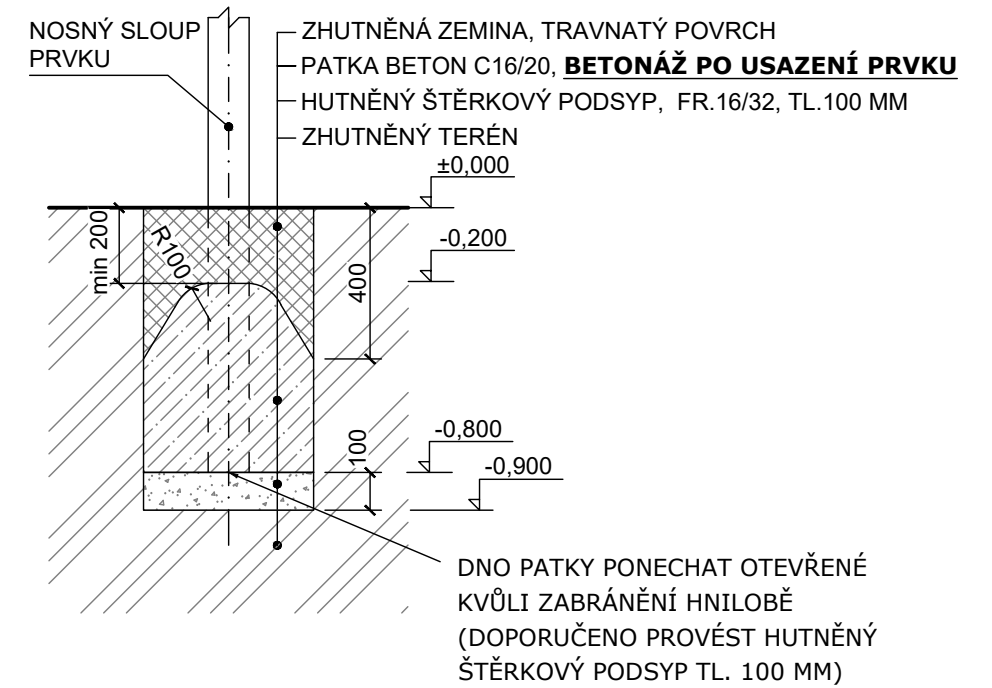

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY
A - 400 x 800 mm, hloubka -0,9 m (1x)

Objem betonu min. 0,2 m³, beton C16/20.


BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

----- hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** -
- **nesmí** se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku

⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	29.04.2025				
	Vytvořila	Ing. Kateřina Vařejková				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	SESO s dorazy spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0402-02		Velikost dop. plochy	13,0 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		