


ŘEZ PATKOU

POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

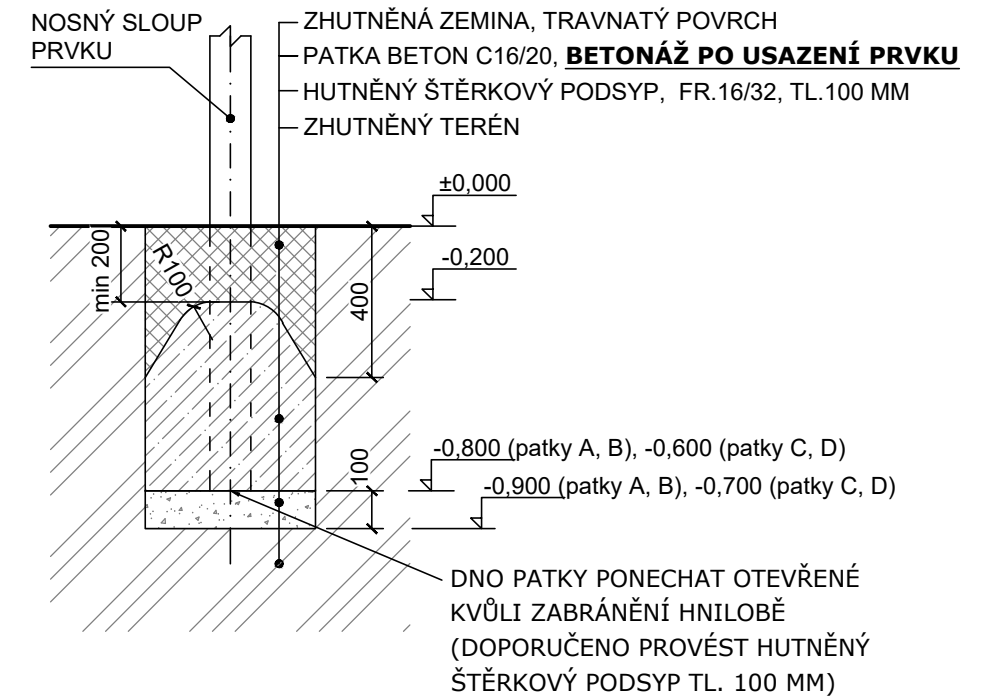

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PATKY

- A - Ø 400 mm, hloubka -0,9 m, horní hrana -0,2m (4x)
- B - 400 x 500 mm, hloubka -0,9 m, horní hrana -0,2 m (10x)
- C - 750 x 300 mm, hloubka -0,7 m, horní hrana -0,2 m (1x)
- D - Ø 250 mm, hloubka -0,7 m, horní hrana -0,2 m (2x)

Objem betonu min. 1,65 m³, beton C16/20.

BETONÁŽ PROVĚST AŽ PO MONTÁŽI HERNÍHO PRVKU!

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

- — — hranice dopadové plochy herního prvku
- - - - hranice dopadové plochy herního prvku **s nuceným pohybem** - nesmí se protínat s hranicí dopadové plochy jiného prvku
- ⊙ vytyčovací bod

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:45/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	14.09.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	TOT spodní stavba		Výška pádu	0,95 m		
Číslo	WD-0301-00		Velikost dop. plochy	37,0 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		