


ŘEZ PATKOU
POVRCH TLUMÍCÍ PÁD - TRÁVNÍK

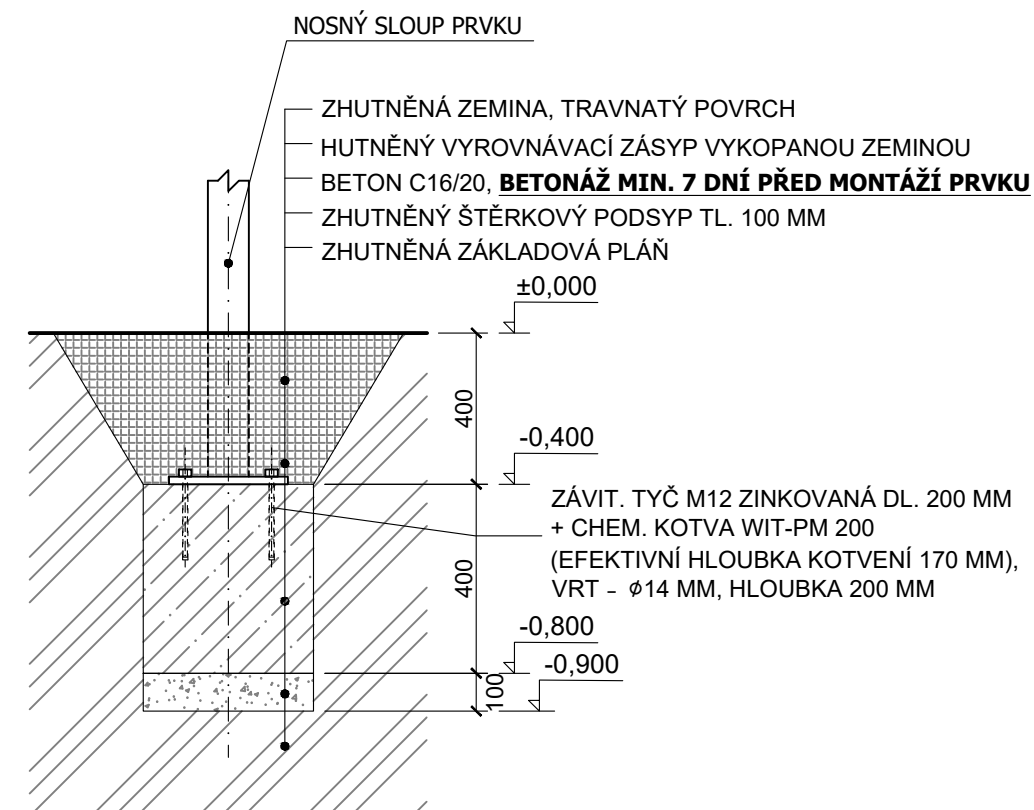


ROZMĚRY ZÁKLADOVÝCH PATEK
A - 400 x 400 mm (2x)

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

Objem betonu min. 0,15 m³.

BETONÁŽ MIN. 7 DNÍ PŘED MONTÁŽÍ PRVKU (BETON C16/20)

HORNÍ ÚROVEŇ VŠECH PATEK MUSÍ BÝT STEJNÁ!



POZN.

- 1/ CHEMICKOU KOTVU JE MOŽNO NAHRADIT VÝROBKEM JINÉHO VÝROBCE, JE VŠAK NUTNÉ PROVÉST POSOUZENÍ VÝPOČTEM.
- 2/ NA STAVBĚ JE POTŘEBA PONECHAT DOSTATEK MATERIÁLU PRO PROVEDENÍ HUTNĚNÉHO VYROVNÁVACÍHO ZÁSYPY (VYKOPANÁ HLÍNA).

--- hranice dopadové plochy herního sestavy

Zhutnění zemní pláně na E_{def2} min. 25 MPa!!!

	Formát	A3	Měřítko	1:30/1:20	List/Počet	1/1
	Datum	21.03.2023				
	Vytvořila	Ing. Helena Kratochvílová				
	Kontakt	helena@hriste.cz 777 715 094				
Název	KALKO spodní stavba		Výška pádu	0 m		
Číslo	RE-0007-00		Velikost dop. plochy	0 m ²		
			Povrch tlumící pád	TRÁVNÍK		